



GAMMA DI PRODUZIONE

Attacchi	Grado di filtrazione [µm]	Misura	Codice	Kv [m ³ /h] ⁽¹⁾
FILETTATI FF UNI-EN-ISO 228-1	800	1/2"	858.04.12	3,69
		3/4"	858.05.12	6,57
		1"	858.06.12	9,23
		1" 1/4	858.07.12	15,60
		1" 1/2	858.08.12	25,10
		2"	858.09.12	38,80
	300	1/2"	858.04.02	3,00
		3/4"	858.05.02	6,53
		1"	858.06.02	8,79
		1" 1/4	858.07.02	14,15
		1" 1/2	858.08.02	23,80
		2"	858.09.02	36,20
	100	1/2"	858.04.72	2,57
		3/4"	858.05.72	5,74
		1"	858.06.72	5,84
		1" 1/4	858.07.72	10,80
		1" 1/2	858.08.72	16,80
		2"	858.09.72	28,20

DESCRIZIONE

I filtri depuratori ad Y con cartuccia filtrante sostituibile risolvono i problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle in sospensione con una gamma di filtri adatta per piccoli, medi e grossi impianti.

La particolare conformazione a Y del filtro, permette il deposito delle impurità sul fondo della sede porta-filtro e quindi una facile manutenzione del filtro stesso.

LO SCOPO

I filtri depuratori ad Y con cartuccia filtrante sostituibile consentono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Facilità d'installazione nel sistema idraulico;
- Facilità di manutenzione;
- Ingombri contenuti.

Questo permette d'inserirli in un qualsivoglia sistema idraulico esistente o in costruzione.

I filtri rappresentano una prima filtrazione indispensabile per la protezione degli organi di regolazione e delle tubazioni. Le sostanze presenti eventualmente in eccesso nei fluidi dovranno essere controllate e trattate da opportuni depuratori in abbinamento ai filtri di linea RBM.

L'IMPIEGO

I filtri depuratori ad Y con cartuccia filtrante sostituibile sono impiegati principalmente in sistemi idraulici il cui fluido primario sia l'acqua, sia calda che fredda. Possibilità d'inserirli in sistemi flangiati.

Particolare attenzione deve essere rivolta al montaggio sul sistema del filtro.

Il montaggio del filtro deve essere eseguito con **la sede-porta filtro rivolto verso il basso** per favorire il deposito delle impurità sul suo fondo e **posto in orizzontale**.

Per il senso di montaggio **bisogna rispettare la freccia direzionale posta sul corpo del filtro**.

La cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304, è rigenerabile e può anche essere sostituita.

Per una facile e veloce manutenzione del filtro, deve essere posta prima del filtro stesso una valvola d'intercettazione per la chiusura del sistema idraulico.

(1) Filtro pulito


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo	: Ottone CW 617N
Tappo	: Ottone CW 617N
Filtro	: INOX AISI 304
Guarnizioni	: NBR
Conessioni filettate	: FF UNI-EN-ISO-228

CARATTERISTICHE TECNICHE


P_{max} di esercizio	: 16 bar
T_{max} di esercizio	: 100 °C (acqua)
Filtrazione	: 100 ÷ 800 µm
Fluido di impiego	: acqua

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

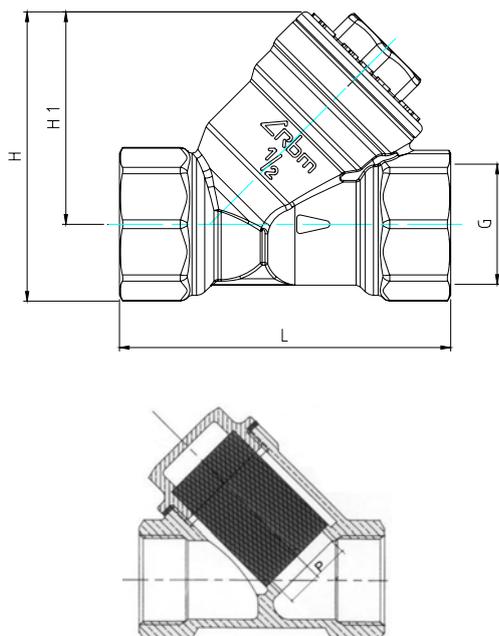


Codice	Misura (G)	DN [mm]	L [mm]	H [mm]	H1 [mm]
858.04.X2	1/2"	15	57	50	36,5
858.05.X2	3/4"	20	70	60,5	44
858.06.X2	1"	25	76	70,7	50
858.07.X2	1" 1/4	32	96	86	60,8
858.08.X2	1" 1/2	40	106	97,3	70,2
858.09.X2	2"	50	126	123	87,8

MONTAGGIO

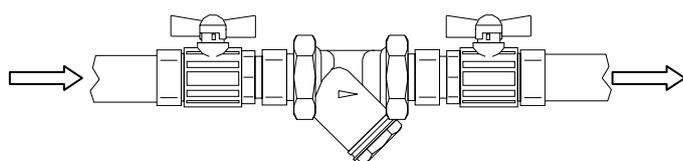

Nell'immagine si mostra come deve essere montato il filtro depuratore a Y all'interno di un circuito idraulico.

Il filtro deve essere installato in posizione orizzontale con la sede porta-filtro rivolta verso il basso. Il filtro deve essere inserito all'interno del circuito rispettando la freccia direzionale stampata sul filtro che indica la direzione di flusso del circuito.

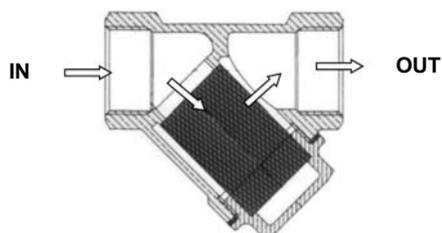


Schema funzionamento del filtro

A monte del filtro depuratore deve essere posta una valvola d'intercettazione necessaria per chiudere il circuito per facilitare la manutenzione del filtro. Può essere installata anche a valle del filtro una valvola d'intercettazione.

Nel caso d'inserimento in sistemi flangiati, può essere adoperata una coppia di flange filettate RBM PN 16

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

Diagramma perdite di carico

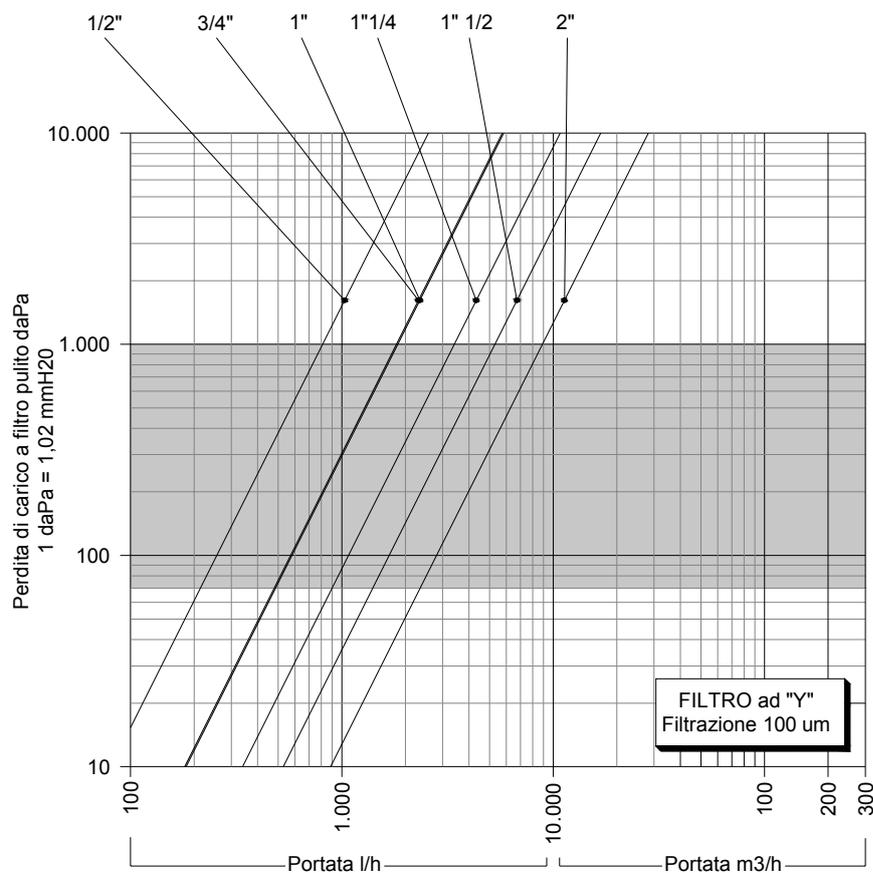

Procedimento analitico per il dimensionamento del filtro valido per liquidi con $\rho \cong 1 \text{ kg/dm}^3$

$$Kvs = Q \cdot \left(\frac{10000}{\Delta P} \right)^{0,5}$$

valido per acqua con temp. da 0 a 30 °C

correzione del kvs per fluidi con ρ diverso da 1 kg/dm³

$$Kvs' = Kvs \cdot \sqrt{\rho'}$$

Procedimento analitico per la determinazione della caduta di pressione per liquidi con $\rho \cong 1 \text{ kg/dm}^3$

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kvs} \right)^2 \times 10000$$

valido per acqua con temp. da 0 a 30 °C

correzione del ΔP per fluidi con ρ diverso da 1 kg/dm³

$$\Delta P' = \Delta P \cdot \rho'$$

Legenda

ΔP = perdita di carico in daPa (1daPa=10Pa).


$\Delta P'$ = perdita di carico corretta in daPa (1daPa=10Pa).


ΔP_{max} = differenza di pressione consigliata per il corretto funzionamento

Q = portata in m³/h

Kvs = caratteristica idraulica in m³/h (1m³/h=1.000 l/h)

ρ' = densità del liquido in kg/dm³

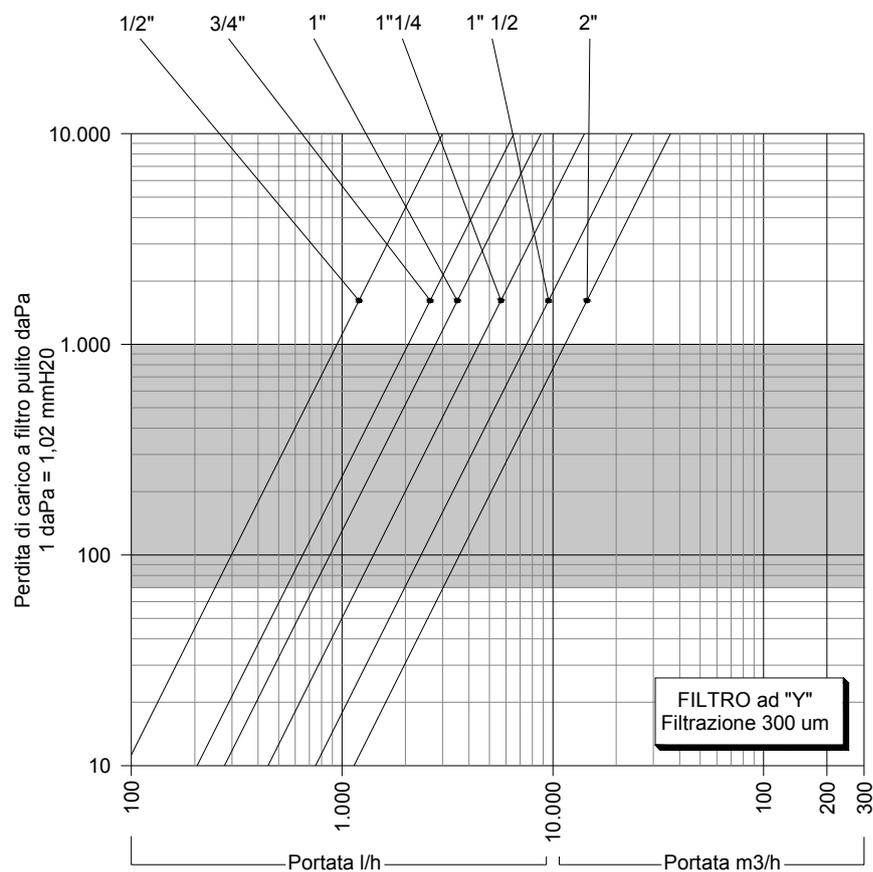

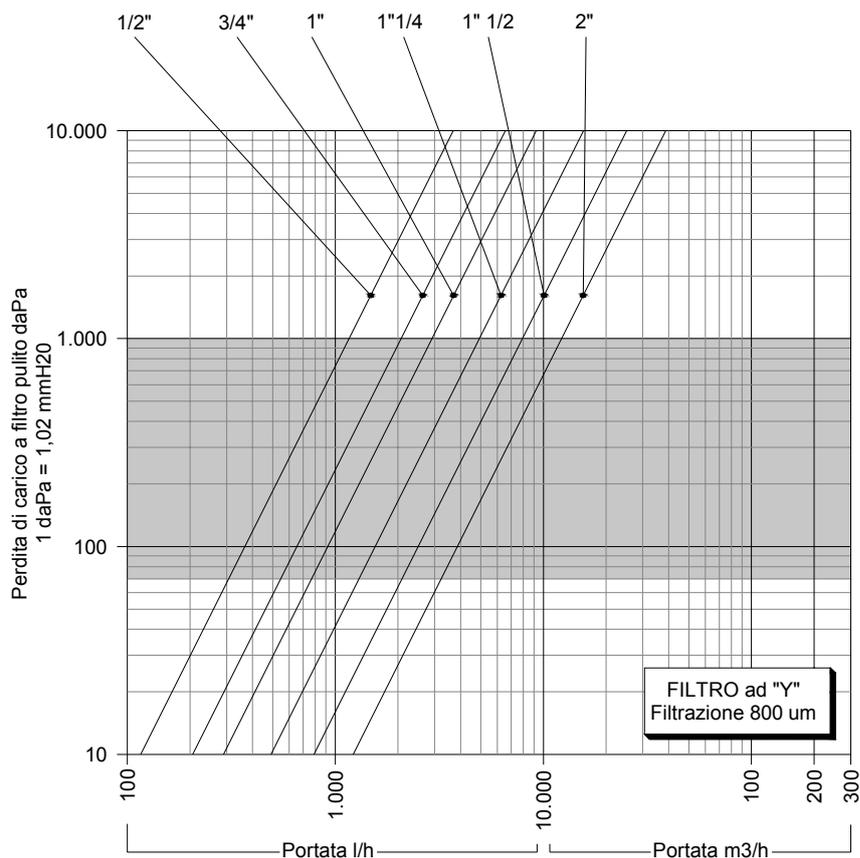

PER UNA RAPIDA SCELTA DEL FILTRO AD Y

MISURA	PORTATA ACQUA IN TRANSITO [l/h]					
	Filtro da 100 µm		Filtro da 300 µm		Filtro da 800 µm	
	con ΔP 1.000 Pa	con ΔP 10.000 Pa	con ΔP 1.000 Pa	con ΔP 10.000 Pa	con ΔP 1.000 Pa	con ΔP 10.000 Pa
1/2"	257	850	300	975	369	1.173
3/4"	574	1.846	653	2.078	657	2.078
1"	584	1.850	879	2.759	923	2.900
1" 1/4"	1.080	3.400	1.415	4.500	1.560	4.950
1" 1/2"	1.680	5.300	2.380	7.500	2.510	7.950
2"	2.820	8.900	3.620	11.450	3.880	12.250

* La tabella ha il solo scopo di fornire al tecnico un rapido riferimento di massima per associare il componente scelto ad una data taglia di impianto. I valori riportati in tabella non sono vincolanti e non rappresentano quindi i limiti prestazionali dei componenti.

ACCESSORI




FLANGIA FILETTATA PN16

- Corpo in Ottone Nichelato;
- Attacco filettato M UNI-EN-ISO 228/1;
- Attacco flangiato UNI 2223 PN 16
DIN 2566 PN 16;
- P_{max} esercizio: 16 bar.
- Temperatura max: 150 °C;

Codice	Misura	DN
120.04.00	1/2"	DN15
120.05.00	3/4"	DN20
120.06.00	1"	DN25
120.07.00	1 1/4"	DN32
120.08.00	1 1/2"	DN40
120.09.00	2"	DN50

MANUTENZIONE

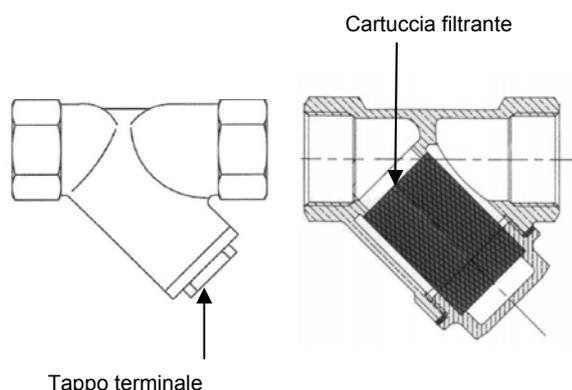

1. Chiudere la valvola d'intercettazione che si trova a monte del filtro;

N.B.: Nel caso in cui nel circuito circoli fluido ad alta temperatura, usare le dovute precauzioni e le apposite protezioni per evitare contatti diretti con il fluido.

2. Svitare con apposita chiave, il tappo terminale del filtro;
3. Estrarre la cartuccia filtrante dalla sede porta-filtro e ripulirla dalle impurità;
4. Riposizionare la cartuccia filtrante all'interno della sua sede;
5. Chiudere il filtro con l'apposito tappo terminale e serrarlo con la chiave adatta;
6. Aprire nuovamente la valvola che si trova a monte del filtro per riaprire il sistema idraulico.

N.B.: In caso di **sostituzione della cartuccia filtrante**, eseguire le medesime operazioni sopra descritte e scegliere la cartuccia filtrante fra quelle indicate nella tabella "RICAMBI" a seconda della cartuccia filtrante in uso.


RICAMBI

CARTUCCIA PER FILTRO AD Y IN ACCIAIO AISI 304



Misura	Codice 100 µm	Codice 300 µm	Codice 800 µm
1/2"	6065.055	6065.015	6065.005
3/4"	6062.055	6062.015	6062.005
1"	6059.055	6059.015	6059.005
1" 1/4	6068.055	6068.015	6068.005
1" 1/2	6071.055	6071.015	6071.005
2"	6074.055	6074.015	6074.005

PER SAPERNE DI PIU'



La cartuccia filtrante è l'elemento più importante del filtro. La cartuccia filtrante si presenta come un corpo cilindrico a maglie romboidali in acciaio inossidabile AISI 304.

Il numero di maglie presenti per cm² sono un fattore fondamentale per la scelta corretta del filtro. Una cartuccia filtrante, infatti, si distingue da un'altra a seconda della quantità di maglie presenti. Più le maglie del filtro sono strette, più il filtro sarà fitto e sarà, quindi, più elevato il numero di maglie per cm² e maggiore la capacità filtrante del filtro. Diventa così indispensabile conoscere la luce di una singola maglia filtrante per comprendere quanto ne sono presenti per cm².

Ogni cartuccia filtrante è accompagnata da un numero espresso in micron [1µ = 0,001 mm] che esprime la sua capacità filtrante. Tale numero rappresenta il diametro del cerchio [D: si veda figura] circoscritto all'interno della maglia romboidale della cartuccia filtrante. Più il valore espresso in micron è alto, più la maglia del filtro sarà larga, meno saranno le maglie per cm² e quindi la capacità filtrante sarà più bassa.



La ditta RBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti ed ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso: riferirsi sempre alle istruzioni allegate ai componenti forniti, la presente scheda è un ausilio qualora esse risultino troppo schematiche. Per qualsiasi dubbio, problema o chiarimento, il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione.


 RBM Spa
 Via S. Giuseppe, 1
 25075 Nave (Brescia) Italy
 Tel. 030-2537211 Fax 030-2531798
 E-mail: info@rbm.eu - www.rbm.eu